

Docce adatte alle sedie a rotelle combinate con WC secondo la SIA 500 allegato E.3

Schemi

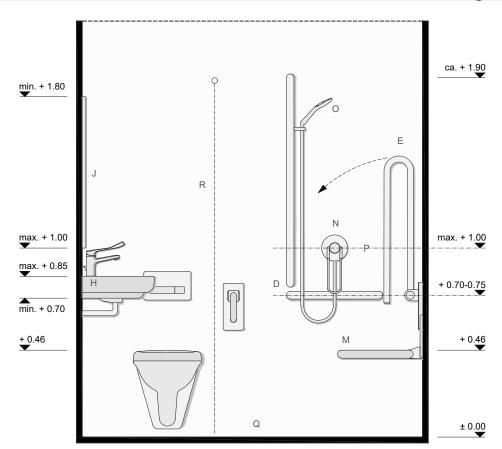

Vista I scala 1:20

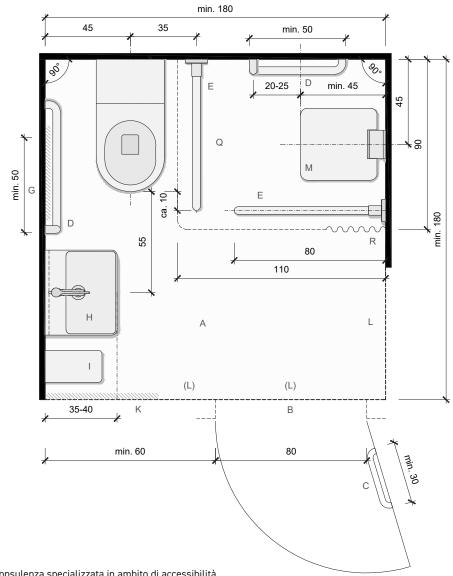

inclusione andicap ticino

Pianta I scala 1:20

Docce adatte alle sedie a rotelle combinate con WC secondo la SIA 500 allegato E.3

Legenda degli schemi Vista 1:20 e Pianta 1:20

- A Il locale deve avere una dimensione minima di 1,80m x 1,80 m con una porta a battente che si apre verso l'esterno. Le porte a battente che si aprono verso l'interno sono ammesse se la lunghezza o la larghezza del locale viene aumentata di 0,50 m.
- **B** La porta va posizionata come da disegno con apertura verso l'esterno, senza chiudiporta se non automatizzate.
- Nelle porte a battente non automatizzazione va aggiunto un maniglione fisso orizzontale posizionato dalla parte dell'apertura ad un'altezza dal pavimento di 0,75 m.
- Sulla parete accanto al WC sistemare un maniglione a L a due pezzi o pezzo unico, il maniglione orizzontale fisso deve essere posizionato alle stessa altezza del maniglione ribaltabile E.
- **E** Sul lato libero accanto al WC posizionare un maniglione ribaltabile e azionabile con una sola mano.
- F WC con spazio di appoggio: sporgenza almeno 0,65 m dalla parete di fondo.
 - **F.1** con tazza WC corta lo sciacquone a cassetta va incassato in una controparete profonda al max. 0,20 m e larga al max. 0,75 m.
 - **F.2** con tazza WC lunga lo sciacquone a cassetta va incassato nella parete di fondo; la distanza dallo schienale alla parete di fondo è di circa 0,15 0,20 m
- G Il portacarta e il box d'igiene vanno posizionati sotto il maniglione orizzontale.
- H Lavandino arrotondato e con uno spazio libero sotto per la sedia a rotelle; il miscelatore può essere a leva o a comando e viene disposto sull'asse del lavandino o lateralmente (verso il WC); la rubinetteria non deve essere a chiusura automatica.
- È necessario prevendere uno spazio di utilizzo di fianco al lavandino, il ripiano può essere combinato con l'arredo del lavandino e deve avere lo spazio libero sottostante per la sedia a rotelle.
- J Specchio fisso; gli specchi ribaltabili non sono ammessi.
- K Posizione erogatore salviette, asciugamani e simili; altezza mass. 1.10 m.
- Gancio per vestiti a 1,10 m dal suolo sulla parete di fronte al WC o di fronte al lavandino.
- M Sedile ribaltabile posizionato a 0,46 m dal pavimento con una sporgenza minima di 0,45 m.
- N Rubinetteria con miscelatore a leva sulla parete accanto al sedile ribaltabile.
- Doccino regolabile in altezza, scorrevole sul maniglione verticale D, non sono da predisporre altre aste.
- P Portasapone posizionato accanto alla doccia.
- Q Piatto doccia o superficie doccia:
 - dimensione 0,90 m x 1,10, delimitato dalla tenda R;
 - pavimento senza cambiamenti di quota;
 - Scarico preferibilmente con canaletta e griglia o con pendenza massima del 2%, la zona di scarico va posizionata almeno a 0,30 m dalla tenda.
- R Tenda.